

Hjemmesiden - Byggevand

Sikring af installationer, der leverer vand til midlertidige formål, fx byggepladser

Det er VVS-installatørens ansvar, at en tilbagestrømning af forurenet vand fra byggepladsen ikke kan ske.

Vand der alene skal anvendes til byggeformål


Det aftagne vand må alene anvendes i forbindelse med bygnings- og konstruktionsformål.

Der er således ikke tale om vand, der kan anvendes til menneskeligt forbrug.

Der kan laves en aftale med Herning Vand om, at vandet kun aftages over en kortere periode. Der skal etableres en tilbagestrømningssikring der sikrer, at intet vand kan strømme fra byggepladsen retur til vandforsyningsnettet.

Normalt vil Herning Vand forlange en kategori 4 tilbagestrømningssikring type BA.

Hvis det er usikkert, hvad den interne installation kan komme i kontakt med, skal der etableres en kategori 5 tilbagestrømningssikring, hvilket vil kræve et luftgab.

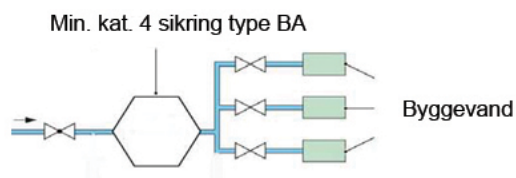


Figur 1

Eksempel på sikring af byggepladsinstallation, hvor vandet alene skal anvendes til byggeformål

Vand der både skal anvendes til byggeformål og drikkevand i byggeperioden

Denne type af installationer skal sektioneres således, at det er sikret, at drikkevand forbliver rent drikkevand, samtidig med at det sikres, at vandet til byggeformål er tilstrækkeligt sikret mod tilbagestrømning.

Dette kan gøres ved hjælp af en zoneopdeling som vist på figur 2. Ved zoneopdeling forstås opdeling af installationen efter mediumkategorier.

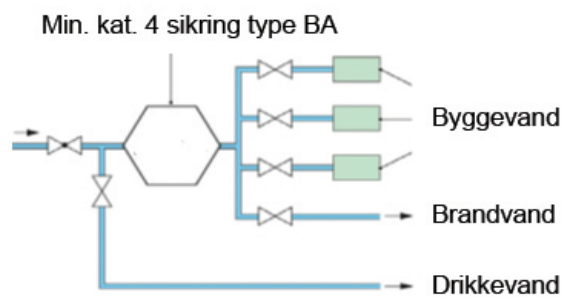

Figur 2

Eksempel på sikring af byggepladsinstallation hvor vandet både skal anvendes til byggeformål, brandslukning og til drikkevand

Hjemmesiden - Byggevand



*Vandforsyningen bestemmer i hvert tilfælde om der skal måler på byggevandet.
Byggevandsmålerkasse kan lejes af Herning Vand.
Byggevandsstander kan lejes af Herning Vand. (se priser på vores takstblad)
Det er lejeren som har ansvaret om det lejede og evt. frostsikring af dette.*

